


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LLIS, 3 m

Art.-Nr. 6209576

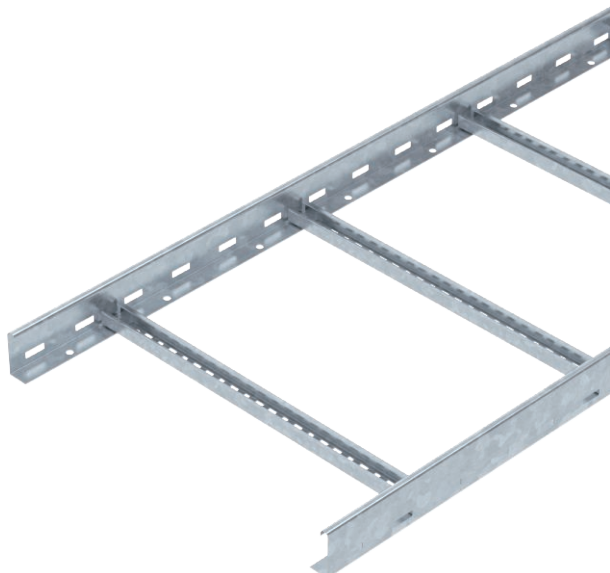

Kabeļu trepes ar malas augstumu 60 mm ar iemetinātiem C profila spraišiem ar vajējo pusi uz augšu. Ieliekta sānu mala pastiprinājumam, kas kalpo arī kā malu aizsargs. Nostiprināšana uz balsteņa notiek ar LKS 40 tipa skavām. Spraugas izmērs spraišiem ir 17 mm, atbilstošais piekarapskavas tips ir 2056U.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Produkta papildu apraksts 1

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 10 dB, ar vāku 15 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6209576
Tips	LLIS 650 3 FT
Dimensija	60x500x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	270,93 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Kabeļu trepes LLIS, 3 m

Art.-Nr. 6209576



Tehniskie dati

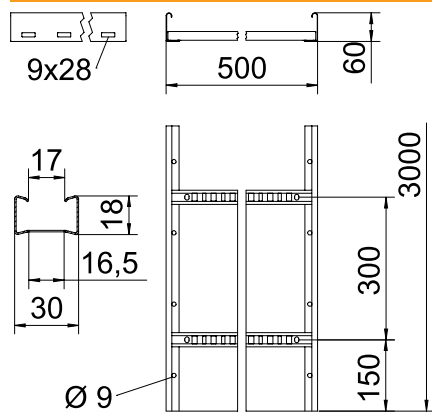

Garums 3.000,00 mm

Platums 500,00 mm

Augstums 60,00 mm

Malas augstums 60,00 mm

Spraišu izpildījums Caurumots profils

Sānu malas konstrukcija plakans profils

Spraišļa stiprinājums metināts

Piemērots funkciju nodrošināšanai ☐

Metāla biezums 1,25 mm

Derīgais šķēsgriezums 20.000,00 mm²

Derīgais šķēsgriezums 200,00 cm²

Nerūsējošs tērauds, kodināts ☐

Sānu caurumi ☒

Attālums starp spraišļiem 300,00 mm

Gara laiduma izpildījums ☐


pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,0 m 2,00 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m 1,80 kN/m

Balstu atstatums 3,0 m 0,80 kN/m

pieļ. slodze:

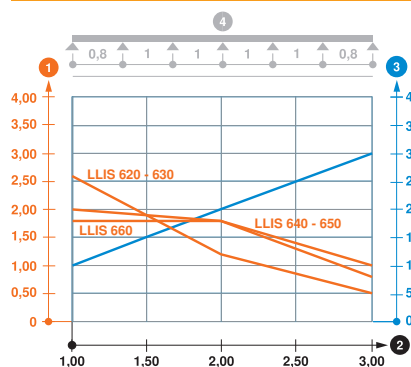

LLIS 60 tipa kabeļu trepju slodzes diagramma

1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā

2 Attālums starp balstiem, m

3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m

4 Slodzes shēma pārbaudes laikā

— Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu

— Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma